



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř * Kalibrační laboratoř * Certifikační orgán pro výroby * Certifikační orgán systémů managementu
Inspekční orgán * Autorizovaná osoba * Notifikovaná osoba

Počet stran : 5

Strana : 1

č. j. 462202406

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL

č.j. 462202406



Ing. Jiří Samsonek, Ph.D.
vedoucí zkušební laboratoře

Upozornění: Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týkají jen vzorků námi zkoušených.
Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý !



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř * Kalibrační laboratoř * Certifikační orgán pro výrobky * Certifikační orgán systémů managementu
Inspekční orgán * Autorizovaná osoba * Notifikovaná osoba

Počet stran : 5

Strana : 2

č. j. 462202406

Popis a identifikace vzorků:

Tabulka I – Popis a identifikace vzorků

Identifikační číslo ITC	Označení vzorku zákazníkem	Popis předloženého vzorku
462202406/01	Sheron Uni Flat 525 mm	1 x Sheron Uni Flat, viz obr. 1.
462202406/02	Sheron Uni Flat 475 mm	1 x Sheron Uni Flat, viz obr. 2.



Obrázek č. 1 – vzorek č. 462202406/01 – Sheron Uni Flat 525 mm



Obrázek č. 2 – vzorek č. 462202406/02 – Sheron Uni Flat 475 mm

Upozornění: Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týkají jen vzorků námi zkoušených.
Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý !



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř * Kalibrační laboratoř * Certifikační orgán pro výrobky * Certifikační orgán systémů managementu
Inspekční orgán * Autorizovaná osoba * Notifikovaná osoba

Počet stran : 5

Strana : 3

č. j. 462202406

Způsob odběru vzorků:

Výběr vzorku určeného ke zkouškám provedl objednavatel. Laboratoř neručí za chyby vzniklé nesprávným odběrem vzorku.

Zadání:

Životnostní zkouška 500 000 cykly stírání

Použité metody zkoušení:

Životnostní zkouška 500 000 cykly stírání – Podle SAE J903 modifikace dle požadavku zákazníka

Podmínky zkoušky:

Podkladní materiál	čelní sklo
Teplota vzduchu	10-38 °C
Teplota vody	7-24 °C
Frekvence	42C/min (modifikace SAE J903)
Počet cyklů	500 000 C (modifikace SAE J903)

Další informace, které jsou vyžadovány normou/normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyžádání v laboratoři.

Místo provedení zkoušek:


Zkouška byla provedena v AZL 1004, Pracoviště č. 5, třída Tomáše Bati 5264, areál Svit, 113 budova, 760 01 Zlín

Upozornění: Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týkají jen vzorků námi zkoušených.
Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý !

Výsledky zkoušek:

Vzorek č. 462202406/01 (Sheron Uni Flat) – Po 500 000 cyklech bez defektů

Vzorek č. 462202406/02 (Sheron Uni Flat) – Po 500 000 cyklech bez defektů

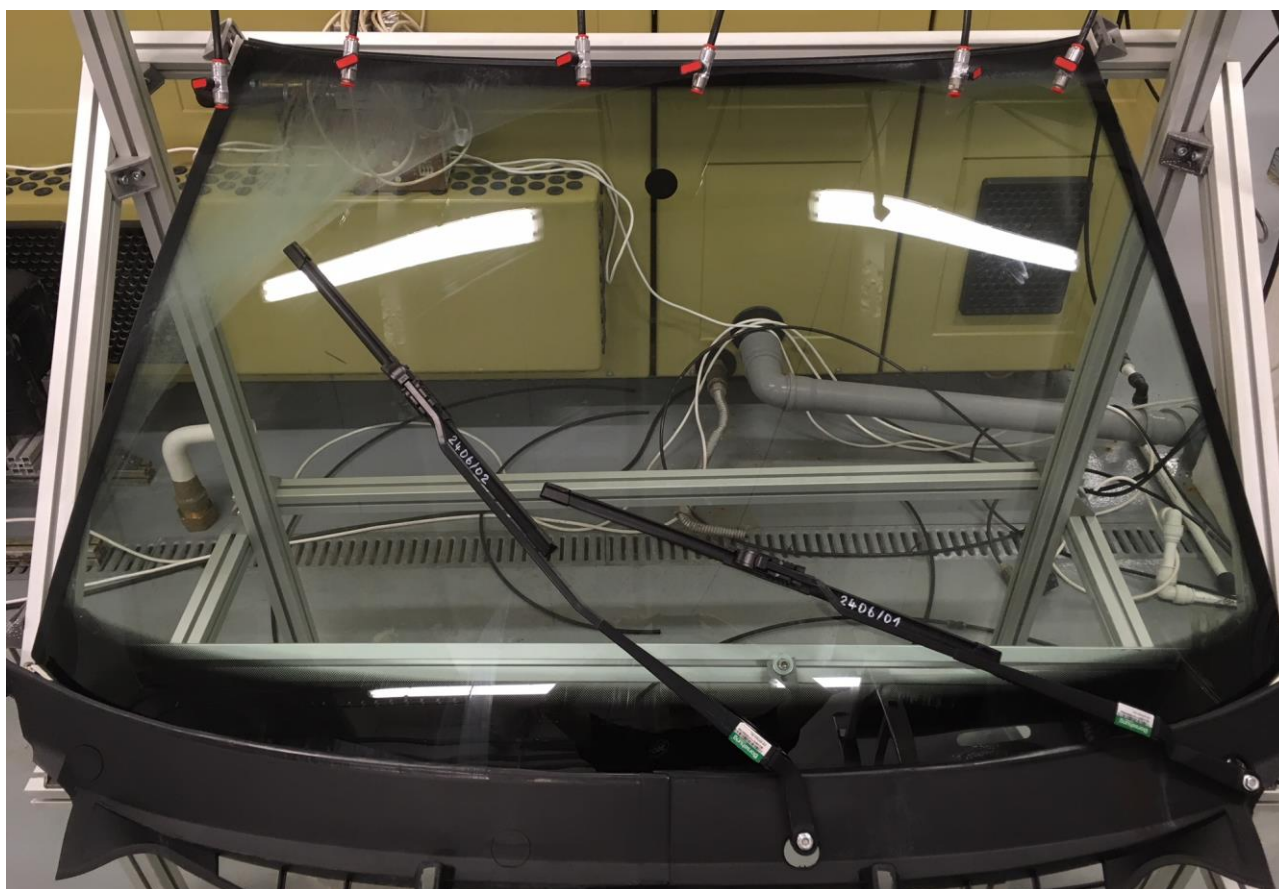

Obrázek č. 3 – Foto vzorků po 500 000 cyklech

Upozornění: Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týkají jen vzorků námi zkoušených.
Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý !



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř * Kalibrační laboratoř * Certifikační orgán pro výroby * Certifikační orgán systémů managementu
Inspekční orgán * Autorizovaná osoba * Notifikovaná osoba

Počet stran : 5

Strana : 5

č. j. 462202406



Obrázek č. 4 – vzorek č. 462202406/01 – Sheron Uni Flat 525 mm po 500 000 cyklech



Obrázek č. 5 – vzorek č. 462202406/02 – Sheron Uni Flat 475 mm po 500 000 cyklech

Mgr. Roman Dlabaja Ph.D.
Vedoucí Fyzikální zkušebny

**Upozornění: Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týkají jen vzorků námi zkoušených.
Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý !**